


Пружинный кабельный барабан Программа 6100

Применение

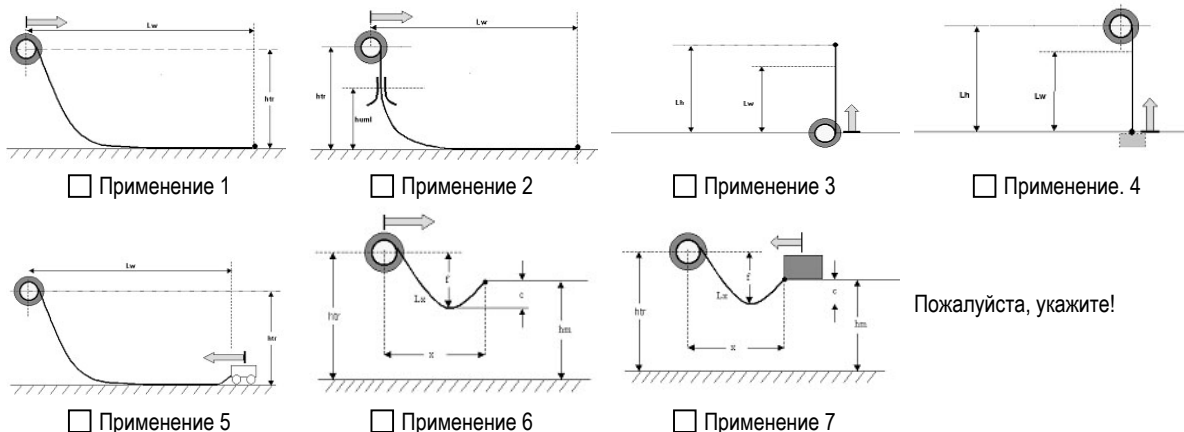

Данные к заполнению

Скорость [m/min] _____
 Ускорение [m/s²] _____
 Время разгона _____
 Длина перемещения /
 Подъём [м] _____
 Высота установки [м] _____

Центральная запитка Конечная запитка
 Высота установки направляющей (Вар.2) [м] _____
 Высота ведомого конца (Вар. 6 и 7) [м] _____
 Мах.провис f (Вар. 6 и 7) [м] _____

Данные о кабеле

Тип _____ | Кол-во жил x Сечение _____

Данные для определения кабеля

Мощность [kW] _____ | Кол-во жил _____
 Напряжение [V] _____ | Кол-во экран. Жил _____
 Сила Тока [A] _____
 PE Да Нет
 N Да Нет

Условия эксплуатации

Окружающая температура [°C]
 min _____ max _____
 Степень защиты IP _____
 Загрязнения (Коррозия, Химическое воздействие, Пыль и т.д.):



ООО ПКФ «ТельферКран»

Многоканальный телефон/факс: (495) 995-15-71
Телефон: (495) 421-80-00, 421-11-31, 543-7689
117574, Москва, ул. Вильнюсская, д. 7, к. 2

Сайт: www.telferkran.ru
Сайт: www.euro-lift.ru
E-mail: info@telfer-m.ru

Пружинный кабельный барабан Программа 6100

Данные о заказчике

Компания:

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail: